


Balling-Rødding Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 1,01


Vedvarende energi

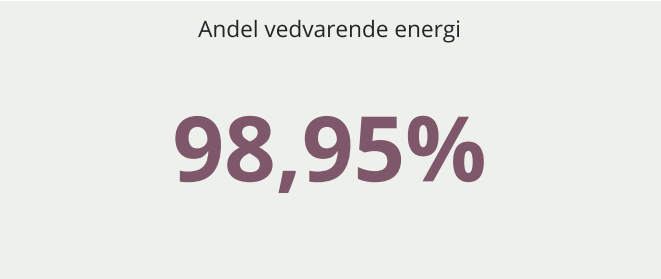

Rangering - CO₂ udledning

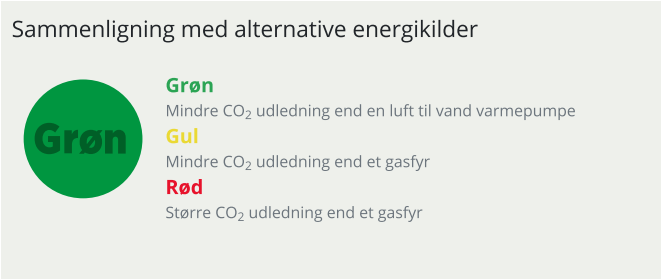

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

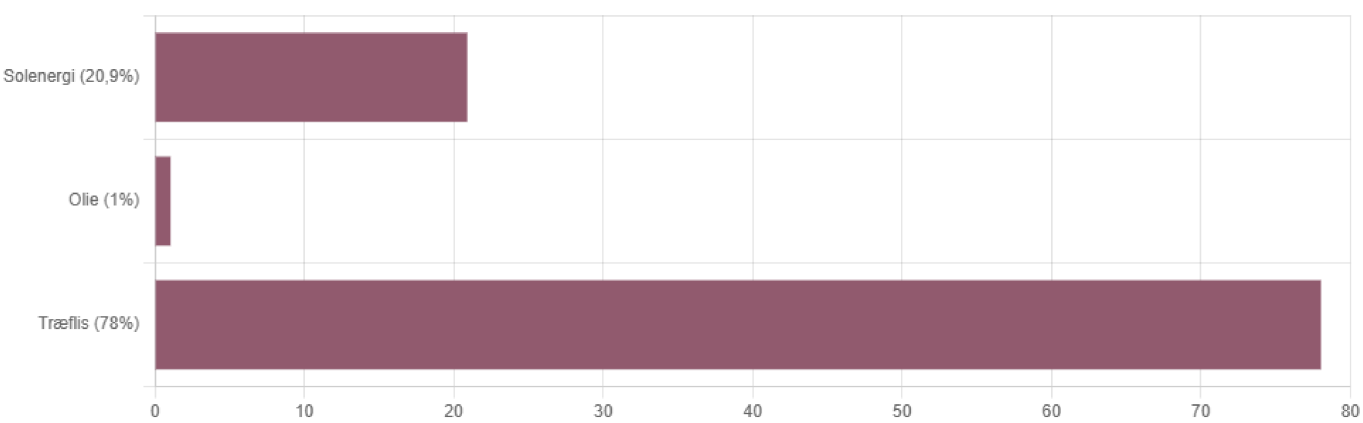

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	1,1 kg/GJ	3,9 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	10,8 g/GJ	38,9 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,9 g/GJ	14,0 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,4 kg/GJ	8,8 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	10,9 g/GJ	39,2 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	90,2 g/GJ	324,7 mg/kWh
CO (Kulilte)	235,7 g/GJ	848,5 mg/kWh
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	7,2 g/GJ	25,9 mg/kWh
Partikler (TSP)	18,7 g/GJ	67,3 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Balling-Rødding Varmeværk
CVR: 27173012
Industrivej 17 | 7860 Spøttrup
+45 70 60 20 24 | jn@brvv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.